


Merkblatt

für Ihre Druckentwässerung

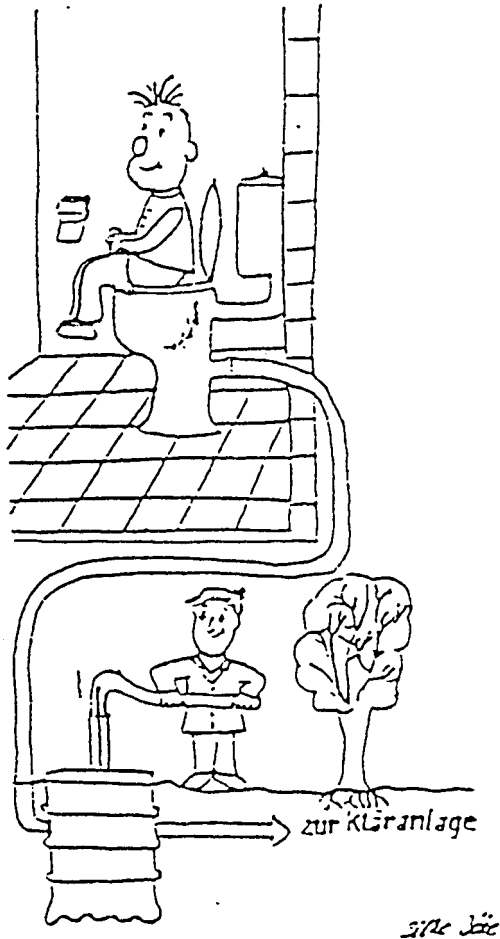

Die zur Entwässerung auf Ihrem Grundstück installierte Tauchpumpe der Baureihe UFK ist für die Förderung von fäkalienhaltigen Abwässern (ohne Steine, Metall usw.) aus Pumpstationen geeignet, die mit dem öffentlichen Kanalnetz verbunden sind. In die Pumpstation darf kein Grund-, Drain, Niederschlagswasser etc. eingeleitet werden. Um eine Beschädigung oder eine Verstopfung der Pumpe zu vermeiden, sollten in die Kanalisation keine Stoffe wie z. B. Essensreste, Fette, Öle, feuergefährliche bzw. explosive Stoffe oder andere feste Materialien eingeleitet werden. Im übrigen gilt bezüglich der Begrenzung des Benutzungsrechts und der Haftung die Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen - Entwässerungssatzung - der Stadt Lemgo in der jeweils gültigen Fassung.

Die Pumpstation und alle Einbauten werden jährlich einmal von einem von der Stadt Lemgo beauftragten Wartungsdienst zur Sicherstellung der Funktion überprüft und gewartet. Wie jedes andere Elektrogerät kann jedoch auch eine Pumpe durch fehlende Netzspannung oder durch einen technischen Defekt ausfallen. Zur Überwachung der Funktion und des ordnungsgemäßen Betriebes ist die Pumpstation mit einem akustischen und optischen Störmelder ausgerüstet.

Bitte befestigen Sie dieses Merkblatt in unmittelbarer Nähe des Steuergerätes. Sie erleichtern sich so ebenfalls das unnötige Suchen der Hinweise im Störfalle.

Der von der Stadt Lemgo beauftragte Wartungsdienst muss jede routinemäßige Kontrolle der gesamten Pumpstation incl. Steuergerät in der Tabelle dieses Falblattes eintragen.

Hinweise für die Beseitigung einer Störmeldung:

Störung:

Anlage läuft nicht

Ursache:

Netzspannung fehlt

Abhilfe:

Sicherungen überprüfen, FI Schutzschalter prüfen und evtl. wieder einschalten.

Störung:

Anlage läuft nicht, kein Stromausfall, keine Alarmmeldung

Ursache:

Schwimmdeckenbildung
Niveausteuering defekt

Abhilfe:

Pumpe über den grünen Handtaster im Steuergerät einschalten und abpumpen lassen, bis die Schwimmsicht zerstört ist. Eventuell Schacht und Tauchglocken mit Wasser reinigen.

Ihr Team von der

Stadtentwässerung

